


# 1. 高温高湿試験

+85 °C、相対湿度85% において、1000 時間放置し、その後、Pmax(最大出力値)を計測する

高温高湿試験\_中間結果

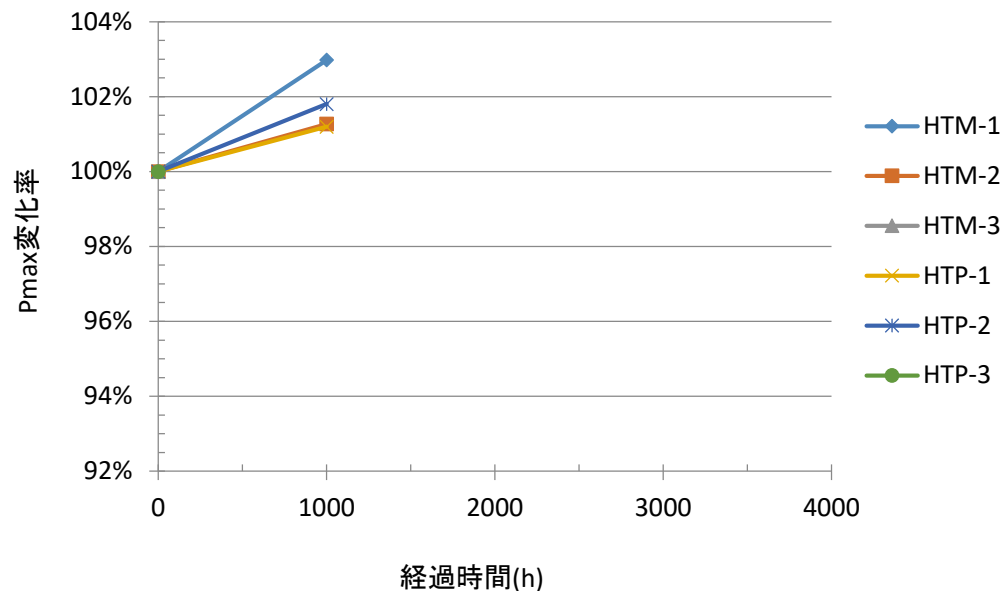

	経過時間(h)			
	0	1000	2000	3000
HTM-1	100.0%	103.0%		
HTM-2	100.0%	101.3%		
HTM-3	100.0%			
HTP-1	100.0%	101.2%		
HTP-2	100.0%	101.8%		
HTP-3	100.0%			

**試験結果: 1000時間後、Pmaxは100%~103.0%を示したので合格  
(95%~105%の範囲内なら合格)**