


## 5. 端子強度試験データ

端子の曲げと引っ張り試験。複数方向で試験する。

端子強度試験\_結果

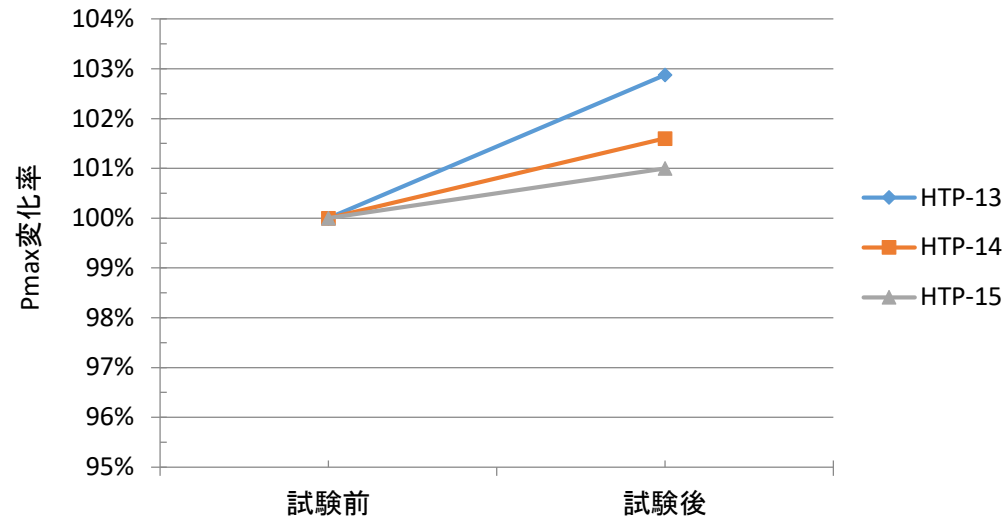

端子強度	試験前	試験後			
HTP-13	100.0%	102.9%			
HTP-14	100.0%	101.6%			
HTP-15	100.0%	101.0%			

試験結果： 試験前のPmaxを100%として、試験後のPmaxが101%～103%であり合格

5-1. 出力検査結果一覧 出力特性比較結果<試験前再測定-端子強度試験後再測定>

No.	試験	Sample Name	Voc			Isc			Pmax			Vpm			Ipm			Rs			F.F.			Eff			測定温度		
			試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	変化率	試験前	試験後	差
多-11	端	HTP-13	3.773	3.761	99.7%	8.753	8.750	100.0%	23.19	23.85	102.9%	2.866	2.941	102.6%	8.088	8.111	100.3%	0.077	0.065	84.0%	0.702	0.725	103.3%	12.21	12.56	102.9%	24.4	25.1	0.7
多-12		HTP-14	3.754	3.749	99.8%	8.739	8.732	99.9%	23.45	23.83	101.6%	2.898	2.941	101.5%	8.091	8.101	100.1%	0.070	0.063	90.0%	0.715	0.728	101.8%	12.35	12.54	101.6%	25.2	25.5	0.3
多-13		HTP-15	3.773	3.770	99.9%	8.722	8.719	100.0%	23.76	23.99	101.0%	2.939	2.965	100.9%	8.084	8.092	100.1%	0.067	0.062	93.9%	0.722	0.730	101.1%	12.51	12.63	101.0%	25.1	25.1	0.0
多-4		HTP-Ref	3.755	3.760	100.1%	8.716	8.714	100.0%	23.47	23.41	99.7%	2.903	2.898	99.9%	8.085	8.075	99.9%	0.069	0.072	103.3%	0.717	0.714	99.6%	12.36	12.32	99.7%	25.6	25.2	-0.4
構成		C0159	33.936	33.964	100.1%	8.588	8.572	99.8%	220.46	220.34	99.9%	27.611	27.581	99.9%	7.984	7.989	100.1%	0.455	0.462	101.7%	0.756	0.757	100.1%	15.17	15.17	99.9%	25.4	25.1	-0.3

